Inwestor			
OOKSiR Gorna Grupa, 86-300 Grajewo	Data	Skala 1:50	Nr rys. 2
Nazwa Przebudowa budynku OOKSiR, oraz budynku użytkowania na budynek usług kulturalno-oświatowych - Górna Grupa, działka nr 101 i 102/2, obręb Górna Grupa	Rysunek Rzut przyziemia - instalacje elektryczne		

- 1 – oprawa 2X36W IP44
- (2) – oprawa 2X26W IP44
- 3 – oprawa 2X36W z kloszem rastrowym
- (4) – oprawa 2X26W IP20
- (5) – oprawa LED 3W/230V
- 5 – oprawa 4X18W z kloszem rastrowym
- 6 – naświetlacz LED 40W IP 65, kąt rozsyłu 120st
- 7 – oprawa 2X18W z kloszem rastrowym
- – oprawa ewakuacyjna kierunkowa 2h
- AW – oprawy wyposażone w moduł awaryjnego zasilania 2h
- AW – oprawy awaryjna z modułem zasilania 2h
- – oprawa zarowa 40W w wykonaniu EX

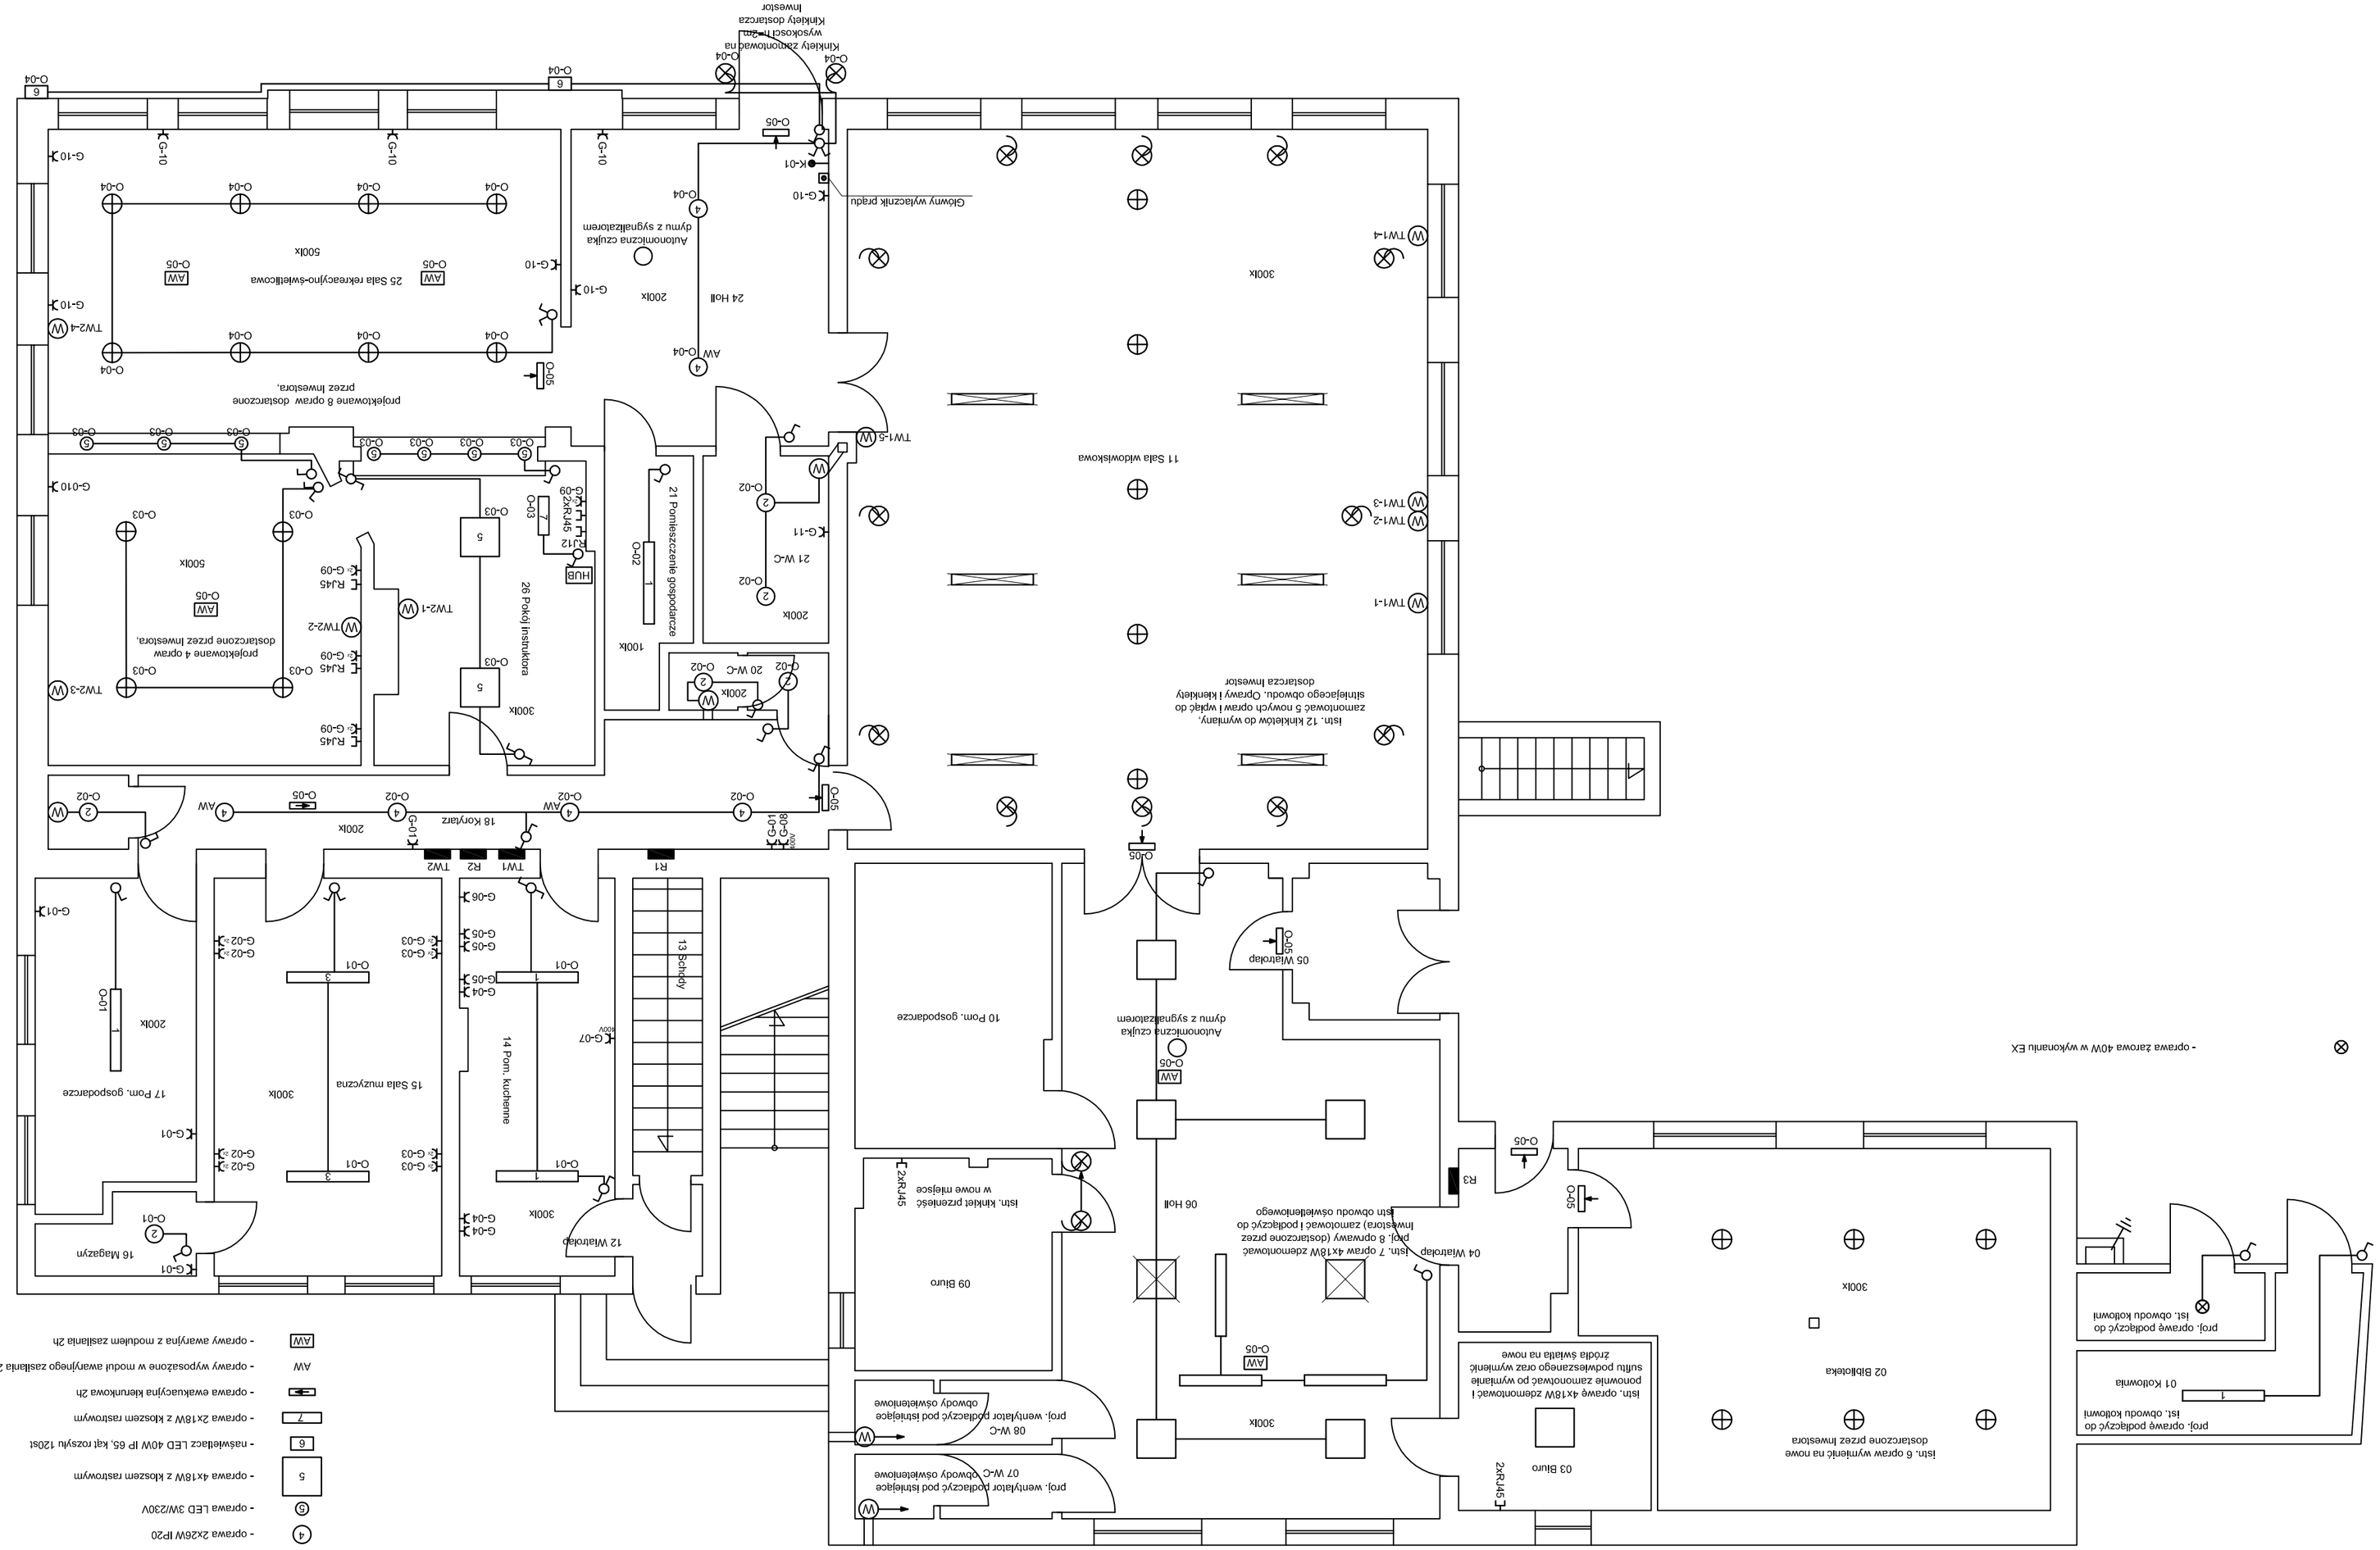
Główny wyłącznik prądu
Kinkiety zaprojektowad na wysokości 1,7m od podłogi
Kinkiety dostarcza inwestor
Automatyczna czujka dymu z sygnalizatorem
Automatyczna czujka dymu z sygnalizatorem
istn. 12 kinkietów do wymiany, zamontować 5 nowych opraw i wpiąć do istniejącego obwodu. Oprawy i kinkiety dostarcza inwestor
istn. 6 opraw wymienić na nowe dostarczone przez inwestora
istn. oprawę 4x18W zdemontować i ponownie zamontować po wymianie sufitu podwieszanego oraz wymianie źródła światła na nowe
istn. 7 opraw 4x18W zdemontować, 8 opraw (dostarczone przez inwestora) zamontować i podłączyć do istn obwodu oświetleniowego
istn. kinkiet przenieść w nowe miejsce
proj. oprawę podłączyć do istn. obwodu kotłowni
proj. wentylator podłączyć pod istniejące obwody oświetleniowe
proj. wentylator podłączyć pod istniejące obwody oświetleniowe
projektowane 8 opraw dostarczone przez inwestora,
projektowane 4 oprawy dostarczone przez inwestora.
18 Korytarz
17 Pom. gospodarcze
16 Magazyn
15 Sala muzyczna
14 Pom. kuchenne
13 Schody
12 Wiatrołap
11 Sala widowiskowa
10 Pom. gospodarcze
09 Biuro
08 W-C
07 W-C
06 Hall
05 Wiatrołap
04 Wiatrołap
03 Biuro
02 Biblioteka
01 Kotłownia
24 Hall
25 Sala rekreacyjno-świetlicowa
26 Pokój Instruktora
21 Pomieszczenie gospodarcze
20 W-C
21 W-C
2x18W
2x26W IP44
2x36W
2x36W IP44
2x36W z kloszem rastrowym
2x18W z kloszem rastrowym
2x26W IP20
LED 3W/230V
4x18W z kloszem rastrowym
LED 40W IP 65, kąt rozsyłu 120st
2x18W
ewakuacyjna kierunkowa 2h
awaryjna z modułem zasilania 2h
2x26W IP44
2x36W
2x36W z kloszem rastrowym
2x18W z kloszem rastrowym
2x26W IP20
LED 3W/230V
4x18W z kloszem rastrowym
LED 40W IP 65, kąt rozsyłu 120st
2x18W
ewakuacyjna kierunkowa 2h
awaryjna z modułem zasilania 2h
2x26RJ45
HUB
300lx
200lx
100lx
500lx
300lx
200lx
300lx
300lx
200lx
300lx
300lx
200lx
300lx
300lx
200lx
300lx
500lx
500